






Steckdose 230 V - für Repeater / Rack und Aktivkomponenten in Schutzanlagen

➤ Ausnahmeregelung gegenüber den geltenden NIN 2015 (4.1.1.3.3) und den WeZS 2014 (6.3.1)

Aus Gründen der Betriebssicherheit in Notlagen, wird in Abweichung der hier aufgeführten Normen zwingend auf den Einbau des Fehlerstromschutzes (FI-Schutz / RCD) verzichtet!

Erfolgt die Montage der Steckdose im Telematik-Raum (Tm-Rm) und Telematik-Zentrum, gilt die freizügige Verwendbarkeit generell als entzogen. Diese Räume dürfen nicht allgemein zugänglich sein, beziehungsweise vermietet werden.

Die Steckdosen für die Versorgung des Rack, Repeater und zusätzlichen IT-Komponenten müssen mit einem roten gravierten Schild markiert werden. Text siehe unten.

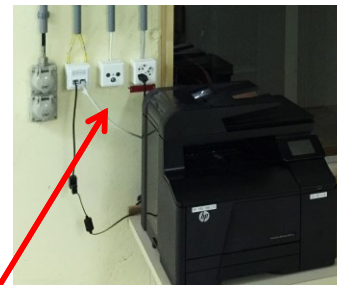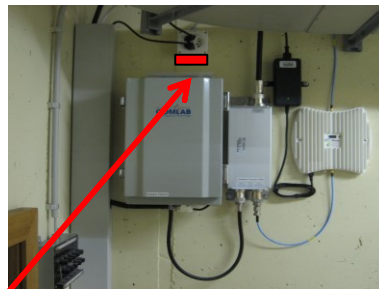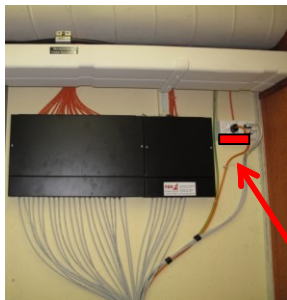

Steckdose ohne Fehlerstrom-
Schutz (RCD)