

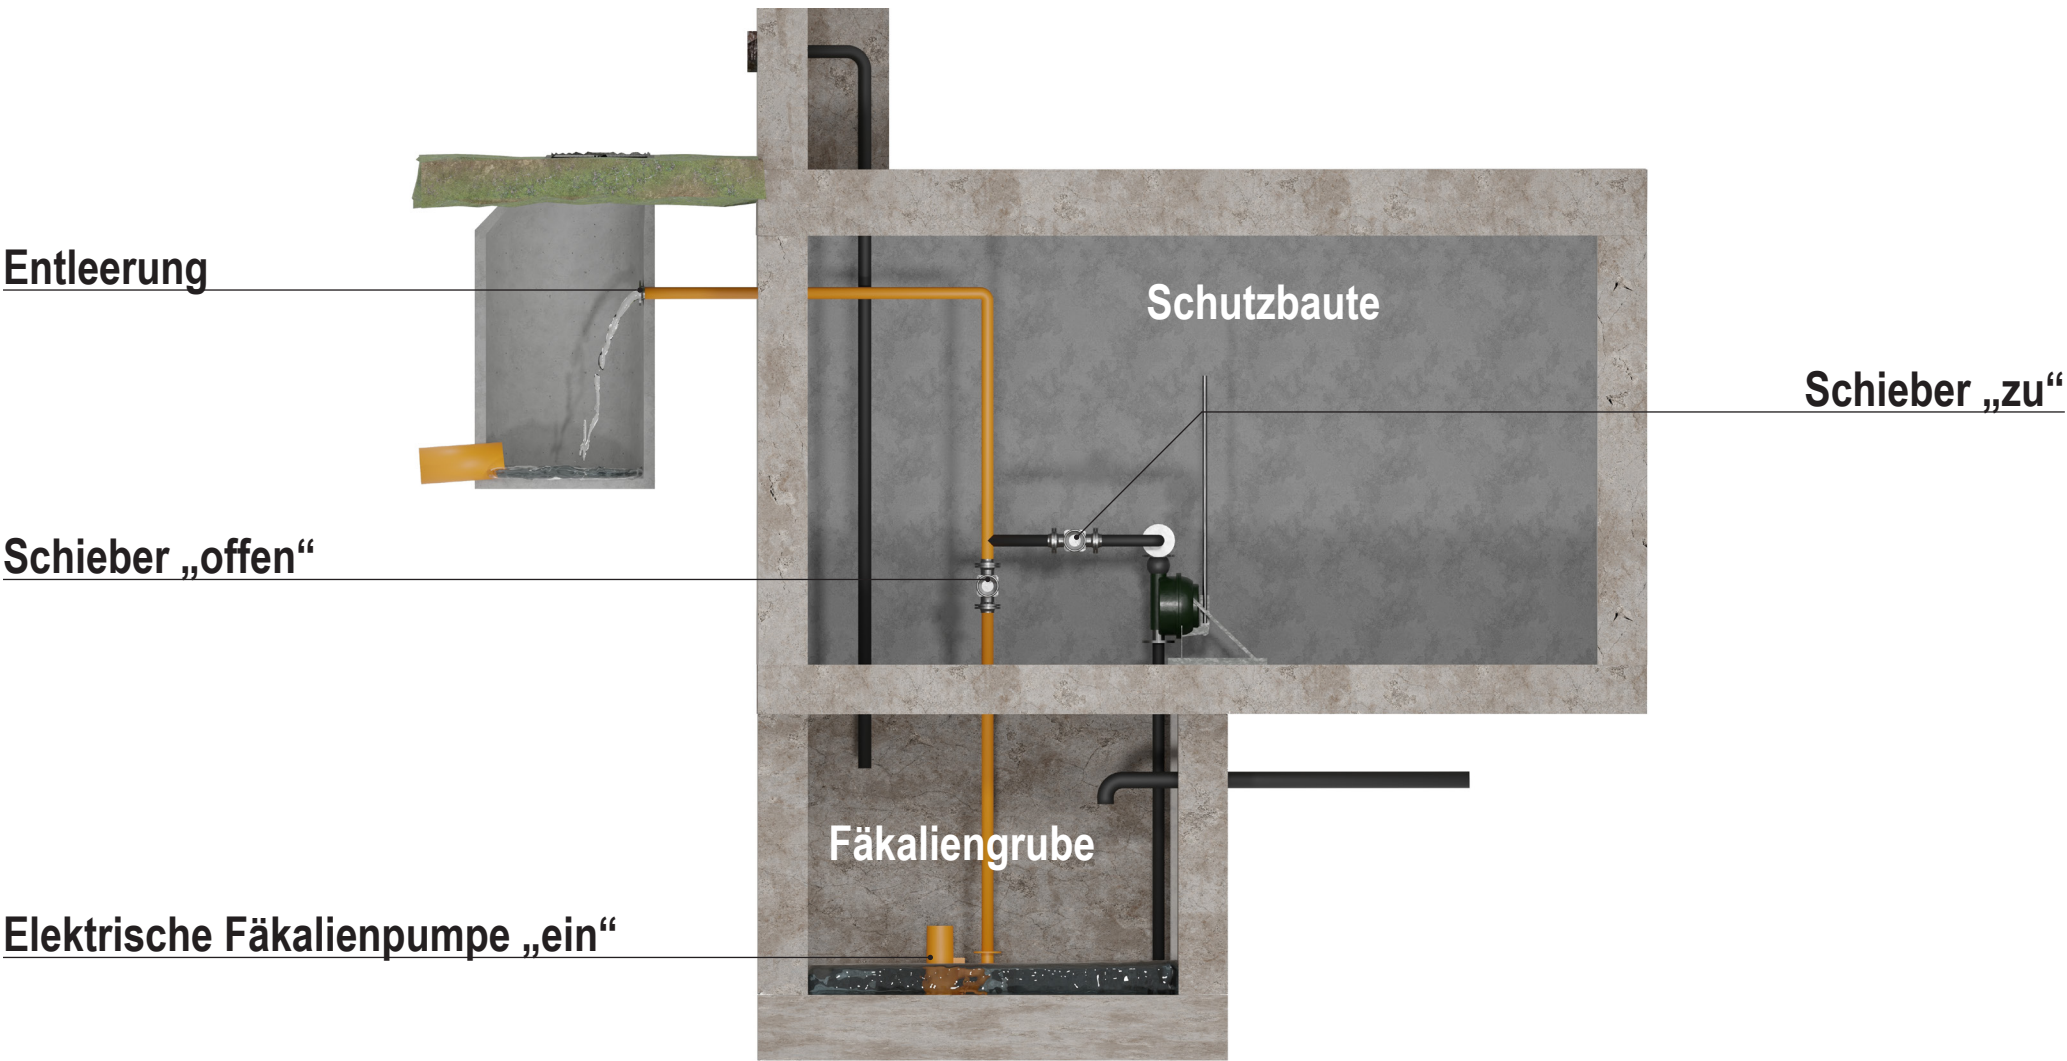


Betriebsarten bei höherliegender äusserer Kanalisation

Normalbetrieb

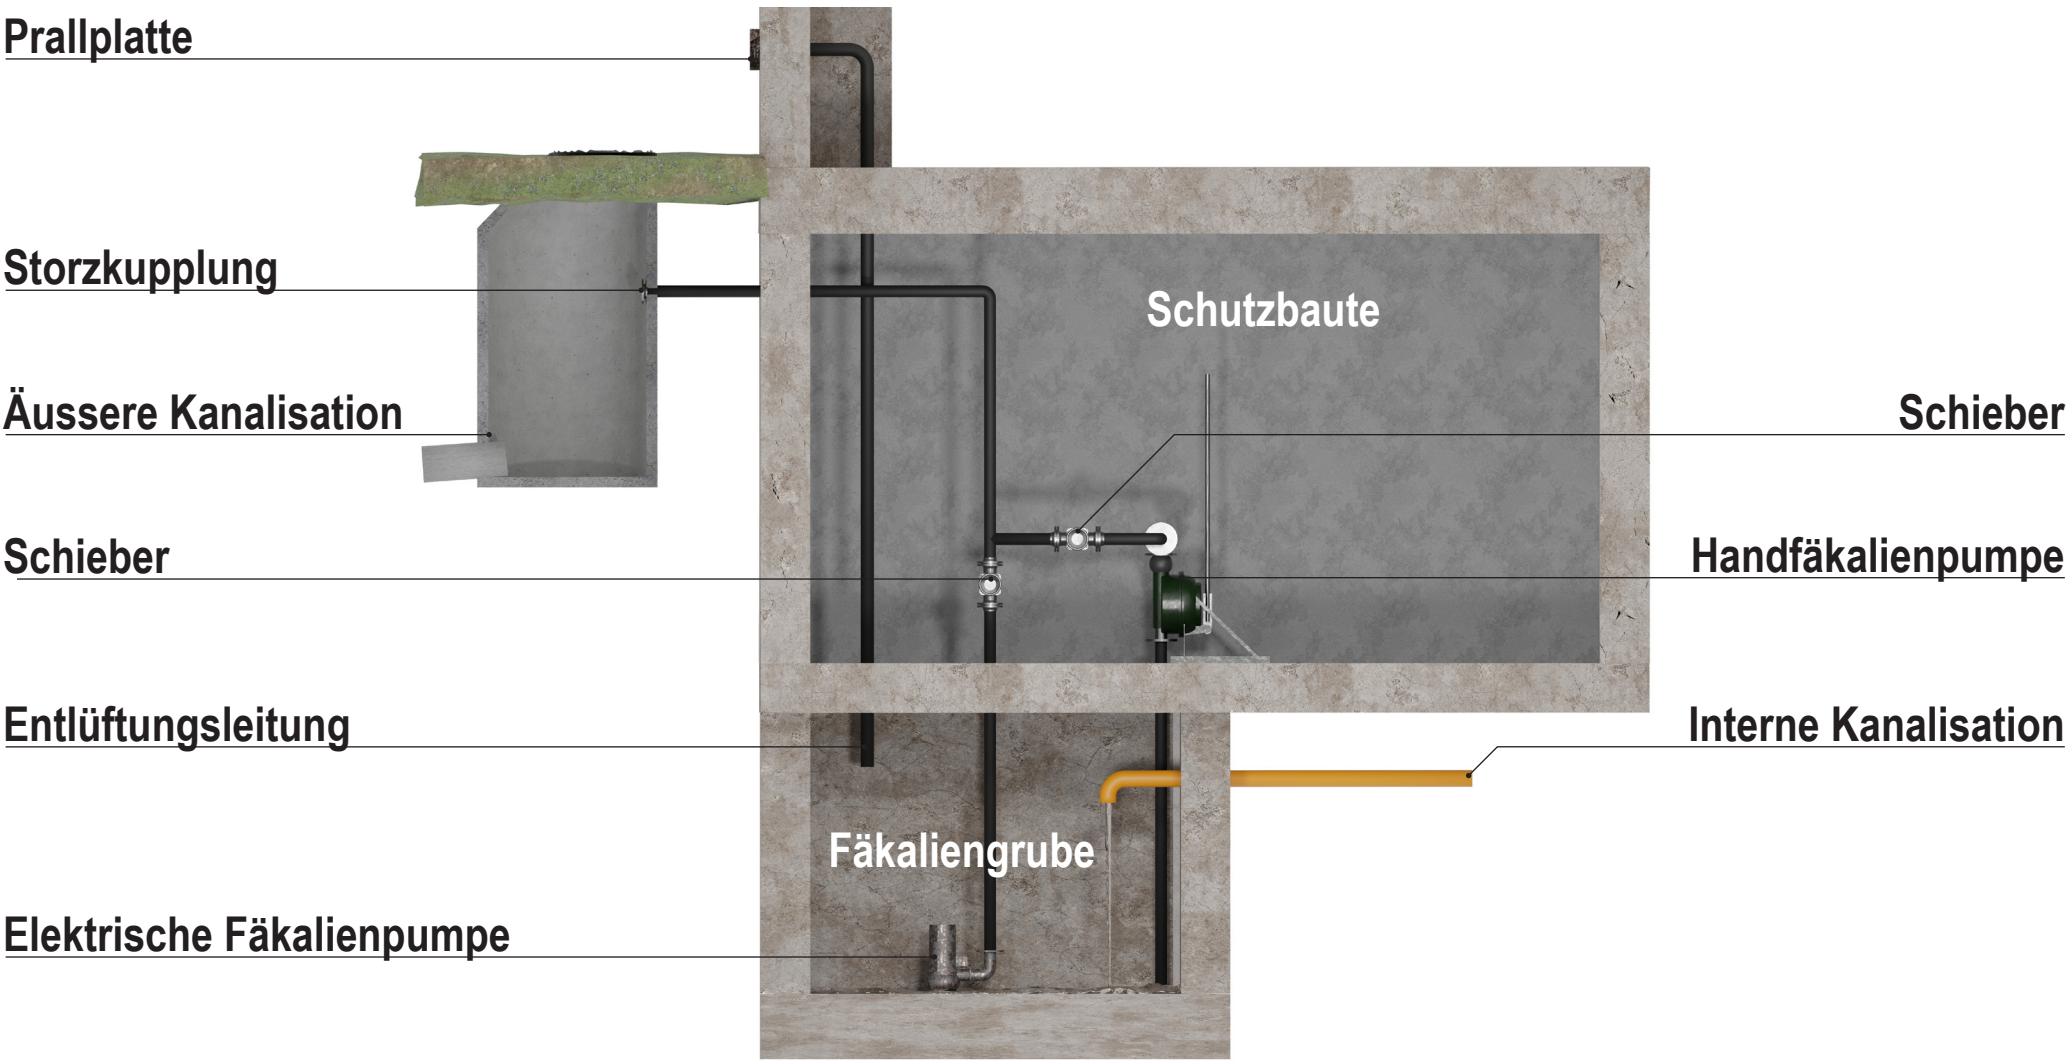

Notbetrieb 1 (bei Ausfall der elektrischen Fäkalienpumpe)

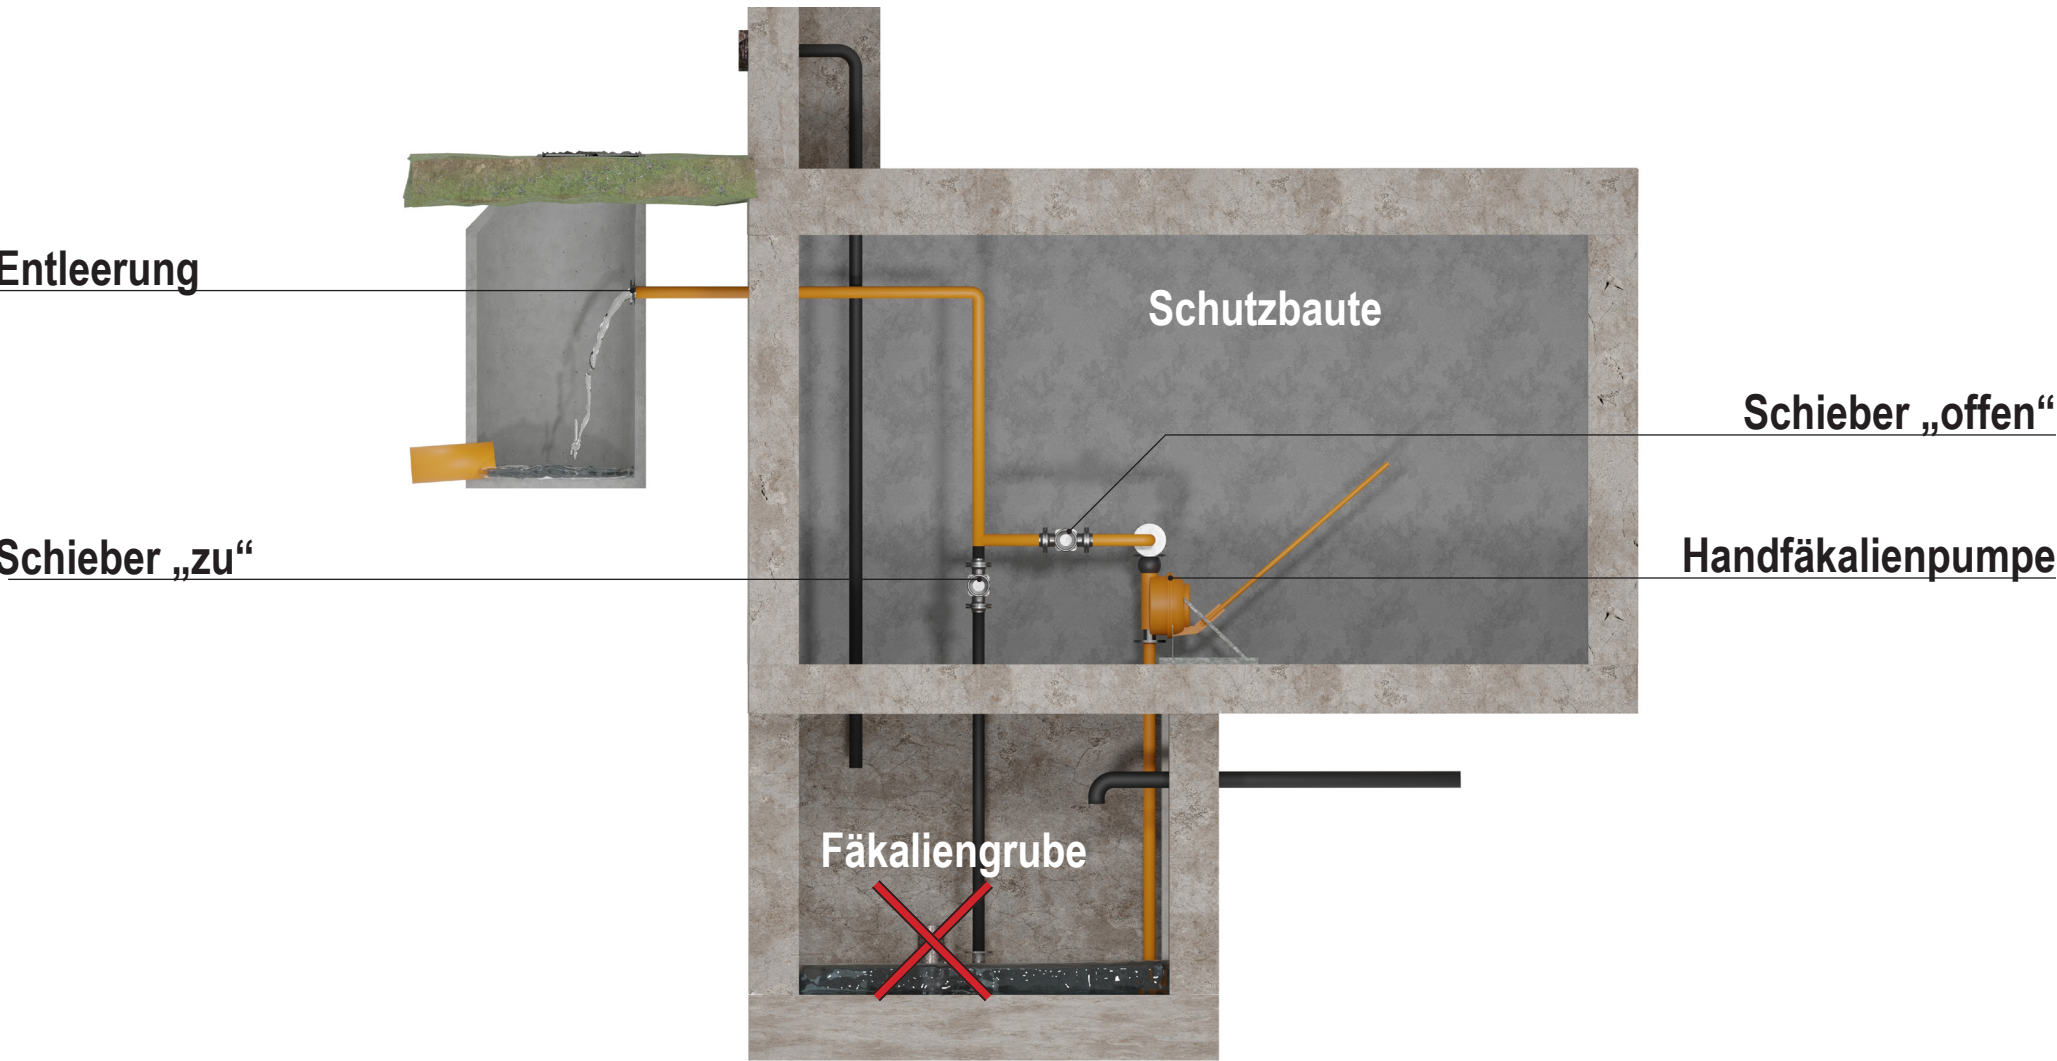

Notbetrieb 2 (bei Ausfall der äusseren Kanalisation)

